




STORZ & BICKEL GMBH & CO. KG

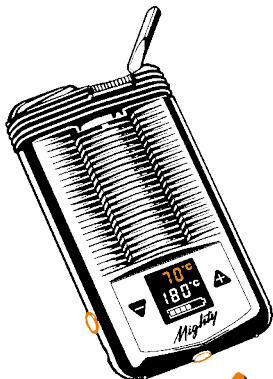

Mighty[®]

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przed użyciem urządzenia należy
dokładnie przeczytać i zachować
niniejszą instrukcję.



EST. 2016

CANATURA

KONOPIE DLA ZDROWIA

Spis treściStrona


1. Przegląd produktu, Zakres	dostawy	4
2. Objasnienie symboli, zalecenia dotyczące bezpieczeństwa		6
2.1. Objasnienie	symboli	6
2.2. Zalecenia	bezpieczeństwa	8
3. Przeznaczenie		10
4. Przegląd	roślin	11
5. Czynniki wpływające na odparowanie		12
6. MIGHTY Vaporizer		12
6.1. Rozpakowanie		12
6.2. Podłączenie zasilania		13
6.3. Zastosowanie i	działanie	13
6.4. Przechowywanie		13
6.5. W razie	problemów	14
6.6. Możliwe	usterki/rozwiązywanie problemów	14
6.7. Utylizacja		14
7. Przekazanie do	eksploatacji	
eksploatacja		15
7.1. Ładowanie	akumulatora	15
7.2. Ogrzewanie		16
7.3. Ustawienie temperatury		17
7.4. Przywróć	ustawienia domyślne	18
7.5. Ustawienia domyślne		18
8. Napętnianie	komory napętniania	19
8.1. Pomoc	napętnianiu	20
8.2. Napętnianie komory napętniania		
korzystanie z urządzenia	wspomagającego napętnianie	21

Spis treściStrona.....

9. Zastosowanie		22
10. Demontaż, czyszczenie i montaż		23
10.1. Demontaż i ponowny montaż	urządzeniechłodzące	
.....	MIGHTY	24
10.2. Czyszczenie	zespołuchłodzącego	
MIGHTY		26
10.3. Demontaż	ekranudolnej komory	
napętniania		26
11. Akcesoria		27
11.1. Kapsułki dozujące i Magazyn		27
11.2. Jednorazowa wkładka do ust do ...użytku higienicznego		30
12. Dane techniczne		31
13. Deklaracja	zgodności CE	32
14. Gwarancja, Odpowiedzialność		33
14.1. Gwarancja		33
14.2. Odpowiedzialność		33
14.3. autorskie		34

1. PRZEGLĄD PRODUKTÓW MIGHT Y VAPORIZER

Zakres

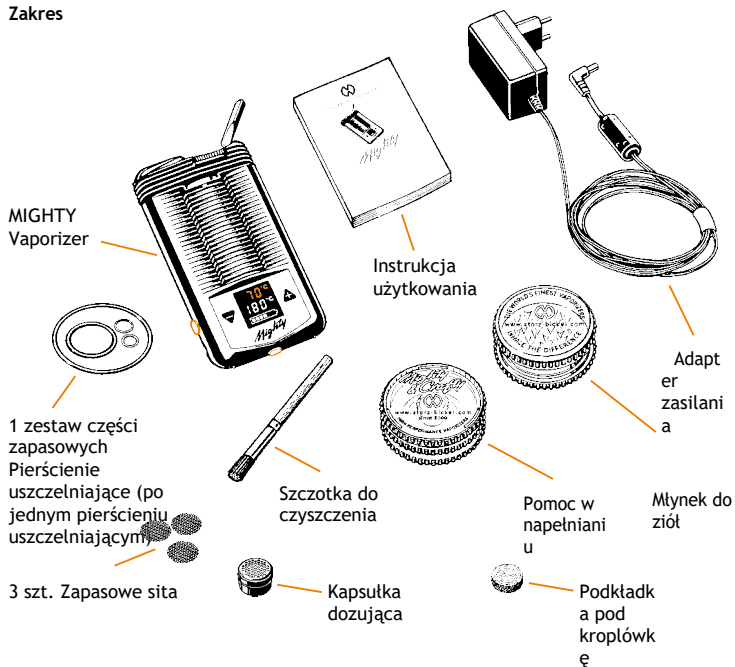

(akcesorium opcjonalne: ładowarka samochodowa 12 V)

Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały uwzględnione. Jeśli nie, należy poinformować Centrum serwisowe Storz & Bickel.

W przypadku problemów technicznych, pytań dotyczących urządzenia, roszczeń gwarancyjnych i utylizacji urządzenia, klienci w USA i Kanadzie powinni kontaktować się z następującym adresem:

Storz & Bickel America, Inc.
1078 60th Street, Suite A - Oakland, CA 94608

1. PRZEGLĄD PRODUKTÓW MIGHT Y VAPORIZER

dostawy: Elementy funkcjonalne

MIGHTY Vaporizer:



Wszyscy pozostali klienci powinni skontaktować się z tym adresem:

Storz & Bickel
GmbH & Co. KG
In Grubenäcker
5-9 · 78532

Gniazdo ładowania

W
s
k
a
ż
ni
k
ta
d
o
w
a
ni
a
a
k
u
m
ul
a
t
o
r
a

In
ia
ni
a
k
o
m
or
y
(p
o
d
et
y
ki
et
a
ty
p
u)

N
a
r
z
ę
d
z
i
e
d
o
n
a
p
e

2 . ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie i uważnie przeczytać poniższe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

urządzenia.

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi istotną część urządzenia Vaporizera oraz zasilacza i musi zostać przekazana użytkownikowi.

Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych w niniejszej Instrukcji użytkownika, ponieważ są one niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy.

stallacja, użytkowanie i konserwacja Vaporizera oraz zasilacza.

Niniejszą broszurę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości.

Aktualne instrukcje użytkownika programu MIGHTY można pobrać ze strony www.storz-bickel.com.

2.1. Objasnienia symboli



Prosimy o dokładne przestrzeganie tych instrukcji!



Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa!

Aby uniknąć obrażeń u osób i uszkodzenia sprzętu, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji oznaczonych tym symbolem.



Uwaga/ Wskazówka!

Ten symbol zawsze zawiera informacje techniczne lub przydatne wskazówki. dotyczące Vaporizera.



Symbol producenta - obok symbolu znajduje się nazwa i adres producenta



Urządzenie zostało wprowadzone na rynek po 13 sierpnia 2005 r. Nie można go wyrzucić do zwykłych odpadów domowych. Znak X na pojemniku na śmieci oznacza konieczność oddzielnego wyrzucenia

2 . ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Testy bezpieczeństwa i produkcja monitorowana przez TUEV SUED zgodnie z EN 60335-1, UL 499 i CAN/CSA-22.2 No. 64-M91.



Ostrożnie! Gorące powierzchnie!
Nie należy dotykać części metalowych!



Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.



Chronić przed wilgocią i wilgotnością.



DC (prąd stały)

tego urządzenia. Urządzenie zawiera wbudowaną baterię litowo-jonową, którą należy rozładować przed użyciem.

Symbol zgodności z normami UE:
Producent potwierdza tym symbolem zgodność produktu z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi.

Poniższe symbole odnoszą się do zasilacza.

Urządzenie kategorii bezpieczeństwa II



UL Recognized Component Mark: Ten symbol oznacza, że odpowiednie urządzenia są wymienione przez UL



Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w elektrotechnice i sprzęt elektroniczny

RoHS

Poziom sprawności 5
Sprawność zasilacza



Urządzenia oznaczone tym symbolem mogą być używane wyłącznie w domu (w suchym otoczeniu).



2 . ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.2. Bezpieczeństwo Zalecenia

- Materiały opakowaniowe (torby plastikowe, pudełka itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią one potencjalne źródło zagrożenia.
 - Sprawdź opakowanie i obudowę urządzenia Vaporizer. Jeśli obudowa wydaje się być uszkodzona, należy natychmiast odebrać Vaporizer. W każdym przypadku należy unikać jakiegokolwiek kontaktu z wyciekającą cieczą.
 - Osoby wymagające pomocy muszą być pod stałym nadzorem podczas stosowania urządzenia. Osoby takie często nie doceniają występujących zagrożeń (np. uduszenie przewodem zasilacza), co stwarza ryzyko obrażeń.
 - Urządzenie zawiera małe części, które mogą zablokować drogi oddechowe i doprowadzić do zadławienia. Dlatego też należy zawsze przechowywać Vaporizer i akcesoria poza zasięgiem dzieci i niemowląt.
 - Podczas ładowania baterii należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z Vaporizerem lub ładowarki samochodowej 12 V dostępnej jako **accessory** & Bickel. Używanie urządzeń ładujących z innych źródeł może spowodować uszkodzenie baterii.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy poprosić
- specjalistę o sprawdzenie, czy instalacja elektryczna jest zgodna z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.
 -

2 . ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli podczas pracy wystąpią jakiegokolwiek problemy, należy natychmiast wyjąć zasilacz z gniazdka.

Przewód zasilacza musi być rozwinięty na całej długości (należy unikać zwijania i nakładania przewodu). Nie może być narażony na uderzenia i musi być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno go również przechowywać w pobliżu cieczy lub źródeł ciepła oraz nie może być uszkodzony. Nie należy ciasno zwiijać przewodu zasilacza, przeciągać go przez ostre krawędzie, zgniatać ani załamywać. Jeśli przewód zasilacza is damaged, please contact our Centrum serwisowe w celu jego wymiany. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać przewodu zasilającego!

Nie zaleca się korzystania z wielu gniazdek i/lub przedłużaczy. Jeśli jednak jest to absolutnie konieczne, należy stosować wyłącznie produkty posiadające certyfikat jakości (np. jak UL, IMQ, VDE, +S itp.) mogą pod warunkiem, że podana moc przekracza moc wymaganą (A=Amper) przez podłączone urządzenia.

- Po użyciu Vaporizer należy umieścić na stabilnej, płaskiej powierzchni. Należy go używać wyłącznie w odpowiedniej odległości od źródeł ciepła

(pieców, kuchenek, kominków), oraz w miejscach, gdzie temperatura otoczenia nie może spaść poniżej +5° C (+41° F). Przechowywanie vaporizera

i zasilacz w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych i niedostępnym dla dzieci lub osób niewykwalifikowanych. Nie można go używać w miejscach wilgotnych (takich jak łazienki itp.).

Nie należy używać Vaporizera w pobliżu do przedmiotów łatwopalnych, takich jak zastony, obrusy lub papier.

Vaporizer i zasilacz należy trzymać z dala od zwierząt domowych (np. chomików, myszy) i innych zwierząt, które mogłyby uszkodzić izolację przewodu zasilacza.

Vaporizer i zasilacz nie mogą być naprawiane przez użytkownika. Nieprawidłowo wykonane naprawy bez użycia oryginalnych części zamiennych mogą okazać się niebezpieczne dla użytkownika.

Zagrożenie życia podczas otwierania zasilacza, ponieważ odsłonięte są elementy i połączenia będące pod napięciem.

Vaporizer nie może być naprawiany ani transportowany, gdy zasilacz jest podłączony do gniazdka.

Vaporizer i zasilacz nigdy nie mogą być używane, jeśli przewód zasilacza jest uszkodzony.

Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów w urządzeniu.

Nie należy pozostawiać vaporizera bez nadzoru, gdy jest używany. Po użyciu należy wyłączyć grzałkę.

Szczeliny wentylacyjne i gorąca wylot powietrza z Vaporizera może nie

być zamknięte, zasłonięte lub zablokowane, gdy urządzenie jest używane, ani gdy się chłodzi.

Ostrożnie! Gorące powierzchnie!

Komora napetniania jest wykonana z metalu; nie należy jej dotykać, gdy jest gorąca.

Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilacz od gniazdka. Vaporizer i zasilacz sieciowy należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką, a w razie potrzeby wilgotną. Nigdy nie należy im- meryzować Vaporizera ani zasilacza. adapter w wodzie lub jakiegokolwiek innej cieczy, ani nie czyścić go bezpośrednim strumieniem wody lub pary.

Vaporizer i zasilacz nie mogą być używane w wilgotnych lub mokrych warunkach.

Nie należy wystawiać urządzenia Vaporizer ani zasilacza na działanie deszczu. Nie używać w łazience ani nad wodą.

Nigdy nie należy dotykać Vaporizera ani zasilacza mokrymi lub wilgotnymi częściami ciała.

Nigdy nie należy używać urządzenia Vaporizer lub zasilacza, gdy są one mokre lub wilgotne. Jeśli Vaporizer lub

Jeśli zasilacz ulegnie zamoczeniu, należy go sprawdzić w naszym centrum serwisowym pod kątem

uszkodzeń elementów elektrycznych.

Nie używać w atmosferze, w której istnieje ryzyko wybuchu lub zapłonu.



2. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie wolno dopuścić, aby Vaporizer lub zasilacz był używany przez dzieci lub osoby niewykwalifikowane.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych produktów firmy Storz & Bickel, akcesoria i części zamienne.



ble use.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia ciała spowodowane przez niewłaściwe, nieprawidłowe lub nieodpowiedzialne postępowanie.

3. ZINTENDOWANE UŻYTKOWANIE

Urządzenie MIGHTY Vaporizer uwalnia frakcje lub aromaty z ziół i innych materiałów roślinnych wymienionych poniżej. Te substancje aromatyczne są uwalniane w procesie waporyzacji przez ogrzane powietrze i mogą być bezpośrednio wdychane.

Urządzenie może być używane wyłącznie z zalecanymi środkami do waporyzacji. Użycie innych substancji może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Urządzenie MIGHTY Vaporizer nie zostało zatwierdzone przez FDA.

4. OGŁOSZENIE PLANÓW

Poniżej znajduje się przegląd roślin, które nadają się do waporyzacji w MIGHTY Vaporizer.

Aromaty i substancje zapachowe z wymienionych poniżej materiałów roślinnych mogą być odparowywane.

w aptekach.

Nazwa rośliny	Nazwa botaniczna	część ustawienia	temperatury
Eukaliptus	Eucalyptus globulus	liście	130°C (266°F)
Chmiel	Humulus lupulus	stożki	154°C (309°F)
Rumianek	Matriarca chamomilla	kwiaty	190°C (374°F)
Lawenda	Lavandula angustifolia	kwiaty	130°C (266°F)
Cytryna	Melissa officinalis	liście	142°C (288°F)
Szałwia	Salvia officinalis	liście	190°C (374°F)
Tymianek	Thymus vulgaris	liście	190°C (374°F)
		zióło	



OSTRZEŻENIE:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natury medycznej należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Istnieje możliwość, że niektóre rośliny mogą wywołać reakcje alergiczne u użytkownika. Jeśli tak się stanie, zaleca się powstrzymanie się od stosowania dalsze wykorzystanie takich roślin.

Należy stosować tylko te części roślin, które znajdują się na tej liście i które zostały sprawdzone zgodnie z przepisami europejskiej lub innej izby aptekarskiej pod względem autentyczności, czystości i obecności zarazków chorobotwórczych. Takie rośliny lub części roślin można kupić

Każde inne zastosowanie jest niewłaściwe i potencjalnie niebezpieczne.

Ważne jest, aby przestrzegać poniższych instrukcji w celu ustawienia MIGHTY Vaporizer z materiałem roślinnym w najlepszy możliwy sposób dla Twoich osobistych wymagań.

Urządzenie MIGHTY Vaporizer nie zostało zatwierdzone przez FDA.

5 . CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA OPARY

Na ilość uwalnianych aromatów i substancji zapachowych mogą wpływać następujące czynniki:

1. Jakość: Ilość aromatu lub zapachu zawartego w danym materiale roślinnym, którą można zweryfikować.
2. Ilość: Ilość materiału do waporyzacji w komorze napełniania.
3. Powierzchnia: Im drobniej zmielona jest roślina, tym większa jest jej powierzchnia i tym więcej aromatów i substancji zapachowych może się uwolnić podczas cyklu waporyzacji.
4. Temperatura: Im wyższa temperatura, tym więcej aromatów i substancji zapachowych zostanie uwolnionych na raz.

Uwaga: Zwiększenie tempera- tury.

należy niezwłocznie poinformować sprzedawcę lub dostawcę.

W przypadku wyższej temperatury należy stosować temperaturę jako ostateczność, ponieważ materiał roślinny jest bardziej uprażony.

Ponieważ składniki roślinne są uwalniane w sposób łagodny, cykl odparowania można powtórzyć z tą samą zawartością w komorze napełniania. W zależności od czterech czynników opisanych powyżej, zawartość komory napełniania może być używana wielokrotnie, aż do całkowitego uwolnienia aromatów i substancji zapachowych.

Jeśli w najwyższej temperaturze nie wytwarza się już para, oznacza to, że materiał do waporyzacji jest całkowicie wyczerpany i należy go wymienić na nowy. Aby uzyskać najlepsze rezultaty aromatyzowania, zaleca się jednak wymianę materiału do waporyzacji przed tym momentem.

(transport, Storz & Bickel Service Cent- er itp.).

6 . PAROWNIK MIGDAŁOWY

6.1. Rozpakowywanie

W pudełku znajdują się wszystkie elementy oraz instrukcja obsługi. Instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Wyjąć Vaporizer i akcesoria z pudełka. Natychmiast po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy Vaporizer, akcesoria, zasilacz i wtyczka urządzenia zostały dostarczone i działają prawidłowo. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek



Materiały opakowaniowe (plastikowe torby, pudełka itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ

jest to potencjalne źródło zagrożenia.

Prosimy o pozbycie się materiałów opakowaniowych w odpowiedni i przyjazny dla środowiska sposób.

Zaleca się zachowanie oryginalnego opakowania na wypadek, gdyby było potrzebne w późniejszym czasie

6.2. Zasilanie Połączenie

Przed podłączeniem urządzenia Vaporizer należy upewnić się, że informacje podane na etykiecie typu zasilacza są zgodne z lokalnym napięciem zasilania.

Wszystkie elementy instalacji elektrycznej muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami urzędowymi.

Ogrzany Vaporizer należy umieszczać wyłącznie na twardej, stabilnej powierzchni, a nie na miękkim lub wrażliwym na ciepło materiale.

Należy uważać, aby przewód zasilacza nie uległ uszkodzeniu w wyniku zagięcia, zgniecenia lub pociągnięcia.

Nieprawidłowy montaż może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych, za które odpowiedzialny jest personel.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

6.3. Zastosowanie i Działanie

Vaporizer ten został opracowany do odparowywania materiałów roślinnych wymienionych w przeglądzie roślin.

Każde inne zastosowanie jest niewłaściwe i potencjalnie niebezpieczne.

Użytkownik powinien zawsze przestrzegać podanych tu zaleceń dotyczących użytkowania i konserwacji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów należy

natychmiast wyłączyć Vaporizer i wyjąć z gniazdka przewód zasilający, jeśli jest używany. Nie należy próbować samodzielnie usuwać usterki. Należy skontaktować się bezpośrednio z naszym centrum serwisowym.

Po użyciu Vaporizera i zasilacza należy odczekać, aż ostygną, zanim zostaną umieszczone w miejscu przechowywania.

6.4. Przechowywanie

Vaporizer i zasilacz należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i niedostępnym dla dzieci lub osób niewykwalifikowanych.

6.5. W przypadku problemów z witrą

Jeśli zasilacz był używany, należy odłączyć go od gniazdka i upewnić się, że nikt nie będzie mógł ponownie podłączyć Vaporizera do sieci zasilającej bez zważenia tego faktu.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy wyłączyć Vaporizer i odłączyć zasilacz od źródła zasilania.

Włóż Vaporizer do oryginalnego opakowania lub zapaku go odpowiednio w inne opakowanie i wyślij do naszego centrum serwisowego.

6.6. Możliwe usterki / Rozwiązywanie problemów

roszczenia gwarancyjnego.

Problem	Możliwa przyczyna/środek zaradczy
MIGHTY nie może być włączony.	Upewnij się, że bateria MIGHTY jest naładowana lub Vaporizer jest podłączony za pomocą zasilacza do działającego gniazdka sieciowego. Jeśli Vaporizer nadal nie działa, oznacza to, że urządzenie jest wadliwe. W takim przypadku należy bezzwłocznie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i skontaktować się z naszym Centrum Serwisowym.
Wyświetlacz MIGHTY pokazuje: ERR 001.	Temperatura baterii jest zbyt wysoka. Pozwól, aby Vaporizer schłodzić.
Wyświetlacz MIGHTY pokazuje: ERR 002.	Temperatura baterii jest zbyt niska. Rozgrzej urządzenie Vaporizer.
Wyświetlacz MIGHTY pokazuje: ERR 003.	Zasilacz sieciowy nie jest odpowiedni. Należy używać oryginalnego zasilacza. Storz & Bickel lub ładowarkę samochodową 12 V.
Wyświetlacz MIGHTY pokazuje: ERR 004.	Vaporizer jest uszkodzony. W takim przypadku należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i skontaktować się z naszym centrum serwisowym.



Jeśli poprzednie wskazówki nie przyniosą oczekiwanych rezultatów lub w przypadku innych usterek czy problemów Niewymienione tutaj, należy odłączyć zasilacz i natychmiast skontaktować się z naszym Centrum Serwisowym.



Nie wolno otwierać Vaporizera ani zasilacza! Bez specjalnych narzędzi i specjalistycznych

Próba otwarcia któregokolwiek z tych urządzeń spowoduje ich uszkodzenie. Próba taka spowoduje unieważnienie

centrum serwisowego w celu utylizacji.

Nie należy podejmować prób samodzielnego usunięcia usterki. Należy skontaktować się bezpośrednio z naszym Centrum Serwisowym.

6.7. Usuwanie

Jeśli po upływie okresu gwarancji Vaporizer lub zasilacz uległy nieodwracalnemu uszkodzeniu, nie należy ich po prostu wyrzucić. Ponieważ są one wykonane z wysokiej jakości części, które można poddać recyklingowi, należy je oddać do najbliższego centrum recyklingu materiałów lub przestać do naszego

Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy

Umieszczać MIGHTY Vaporizer wyłącznie na twardej, odpornej na ciepło, płaskiej, stabilnej powierzchni, nigdy na miękkich powierzchniach lub materiałach łatwopalnych. Sprawdź, czy napięcie zasilania zasilacza sieciowego jest zgodne z wartością znamionową napięcia podaną na zasilaczu sieciowym. Przewód zasilacza i zasilacz muszą być w nienagannym stanie. Adapter zasilania należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niepodjęcia tego środka zapobiegającego wypadkom.

Aby całkowicie odłączyć zasilanie sieciowe, należy wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazda sieciowego.

7.1. Ładowanie akumulatora

Objaśnienie wyświetlacza ładowania akumulatora:

Na wyświetlaczu ładowania akumulatora widoczny jest symbol akumulatora z sześcioma polami wskazującymi stan naładowania. Jeśli bateria jest prawie rozładowana, ramka baterii zaczyna migać; jeśli jest w pełni naładowana, ramka i wszystkie sześć pól są widoczne.

Liczba widocznych pól stanu zależy od stopnia naładowania akumulatora.

Wskaźnik ładowania akumulatora

14

Obudowę urządzenia Vaporizer i zasilacza należy sprawdzać pod kątem śladów uszkodzeń za każdym razem, gdy

przed użyciem lub zwęgleniem. Vaporizer nie może być ładowany i nie można używać ani Vaporizera, ani zasilacza, jeśli są one uszkodzone.

Poziom naładowania baterii nowego produktu wynosi do 80%. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator. Czas ładowania akumulatora zależy od jego wieku i poziomu naładowania w momencie rozruchu; w przypadku całkowicie rozładowanego akumulatora trwa to około dwóch godzin.

Podłącz zasilacz do gniazda ładowania urządzenia Vaporizer, a następnie do odpowiedniego gniazda elektrycznego.

Uwaga: Po podłączeniu zasilacza do sieci elektrycznej wyświetlacz zaświeci się na chwilę, a Vaporizer przez krótki czas będzie wibrował. Jest to kontrola działania i oznacza, że rozpoczęło się ładowanie.

Wskaźnik ładowania akumulatora zaświeci się i zacznie migać, co oznacza, że akumulator jest ładowany. Gdy tylko akumulator zostanie całkowicie naładowany, wskaźnik ładowania przestaje migać i wskazuje poziom naładowania (pełne naładowanie = wszystkie sześć pól).

Po zakończeniu ładowania należy

najpierw odłączyć zasilacz od gniazda sieciowego, a następnie wyjąć wtyczkę z urządzenia Vaporizer.




15



Akumulator można również ładować za pomocą opcjonalnej ładowarki samochodowej 12 V. Podłączyć

Ładowarkę samochodową 12 V podłącz do gniazda zasilania Vaporizer, a następnie do zapalniczki samochodowej lub odpowiedniego gniazda 12 V. Naładuj i wykonaj operację w taki sam sposób, jak w przypadku zasilacza sieciowego (Rozdział 7.1. "Ładowanie baterii", strona 15).



Podłączenie Vaporizera za pomocą zasilacza sieciowego lub ładowarki samochodowej 12 V



Baterie są specjalnie montowanymi elementami zużywalnymi, które mogą być wymieniane wyłącznie przez firmę Storz

& Bickel kiedy MIGHTY Vaporizer jest do nich wysyłany.

Wszelkie próby samodzielnego umieszczenia baterii przez klienta są

potencjalnie niebezpieczne i prowadzą do utraty wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji oraz zwalniają firmę Storz & Bickel z wszelkiej odpowiedzialności.

Praca przy zasilaniu sieciowym

Urządzenie MIGHTY Vaporizer może być również zasilane za pomocą zasilacza sieciowego, nawet jeśli baterie są całkowicie rozładowane. Należy postępować zgodnie z opisem w Rozdziale 7.1. "Ładowanie baterii", strona 15, a następnie podłączyć Vaporizer.

Automatyczne wyłączenie

Automatyczne wyłączenie służy do oszczędzania pojemności akumulatora, tak aby można było jak najdłużej korzystać z urządzenia bez konieczności ładowania.

Urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie dwóch minut od ostatniego naciśnięcia przycisku lub ostatniego zastosowania. Wyłączenie Vaporizera jest sygnalizowane krótką wibracją.

Krótkie naciśnięcie przełącznika WŁ/WYŁ podczas pracy może zresetować automatyczne przełączenie.

do dwóch minut.

7.2. Ogrzewanie Up

MIGHTY Vaporizer zapewnia dwa poziomy temperatury, które są ustawione fabrycznie: temperatura podstawowa 180°C (356°F) i temperatura wspomagająca 195°C (383°F).

Włącz urządzenie (zalecane jest podgrzanie Vaporizera z

zamontowaną pełną komorą napełniania i jednostką chłodzącą). W tym celu należy nacisnąć pomarańczowy przełącznik ON/ OFF przez co najmniej pół sekundy. Vaporizer zareaguje krótkim

wibracje. Wibracje nie występują w przypadku usterki.

Wyświetlacz informuje o trwającym ogrzewaniu, pokazując temperaturę ustawioną i rzeczywistą. Ustawić żadaną temperaturę za pomocą przycisków temperatury znajdujących się po lewej i prawej stronie wyświetlacza temperatury ustawionej. Nagrzewanie wymiennika ciepła może trwać do dwóch minut, zależnie od ustawionej temperatury i poziomu naładowania akumulatora. Po osiągnięciu ustawionej temperatury

1 stopień. Jeśli przytrzymasz przycisk

7.3. Temperatura Ustawienie

Wskazanie ustawionej temperatury (wyświetlane migałająco):
temperatura wspomagania)

Przycisk temperatury minusowej

Temperaturę można ustawić w zakresie 40°C i 210°C (104°F i 410°F) (patrz Rozdział 4. "Przegląd roślin", str. 11).

Po naciśnięciu przycisku plusa ustawiona wartość jest zwiększana, a po naciśnięciu przycisku minusa - zmniejszana. Krótkie dotknięcie przycisku plusa lub minusa powoduje zwiększenie lub zmniejszenie ustawionych wartości w odstępach o

16

jest osiągnięty, jest to sygnalizowane krótką podwójną wibracją.

Jeśli temperatura podstawowa nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego odparowania, można włączyć temperaturę podwyższoną przez dwukrotne kliknięcie pomarańczowego przełącznika WL/WYL. Osiągnięcie temperatury buforowej jest sygnalizowane krótkim podwójnym drganiem i miganiem wskazania temperatury zadanej.

Wyświetlanie temperatury rzeczywistej

Przycisk temperatury dodatniej



70°C

180°C



Wskaźnik ładowania akumulatora



Po naciśnięciu przycisku plus lub minus ustawione wartości zaczynają działać w sposób ciągły w odpowiednim kierunku.

Temperaturę buforowania można regulować w ten sam sposób. Nie można jej jednak ustawić niż poprzednio ustawioną temperaturę.

W górnym wierszu wyświetlacza można odczytać aktualną temperaturę bieżącą.

17

Fahrenheita/Celsjusza

Jednoczesne naciśnięcie przycisku plusa i minusa spowoduje zmianę wyświetlanego obrazu ze stopnia Celsjusza na stopień Fahrenheita i odwrotnie.


7.4. Przywróć ustawienia domyślne

Istnieje możliwość zresetowania ustawień. Reset jest wykonywany poprzez naciśnięcie przycisku ON/OFF przez dziesięć sekund, gdy MIGHTY Vaporizer jest włączony. Jeśli przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ został naciśnięty na dziesięć sekund, reset jest sygnalizowany wibracjami. Temperatura podstawowa zostaje zresetowana do 180°C (356°F), a temperatura dopalacza do 195°C (383°F).

7.5. Domyślne ustawienia

Temperaturap
odstawowa :180°C(356°F)
Temperatura wspomagania:
dodatkowe 15°C (27°F),
co odpowiada temperaturze 195°C
(383°F)

Obróć jednostkę chłodzącą o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć ją z parownika.



Wymywanie modułu chłodzącego (z ustnikiem)

Komorę napełniania należy zawsze wypełniać materiałem roślinnym aż do plastikowej obręczy. Nie należy ścisnąć

zbyt dużo materiału roślinnego, aby nie utrudniać niepotrzebnie przepływu powietrza. Usunąć nadmiar materiału roślinnego wokół otworu wlewowego, tak aby był on czysty i umożliwić zamontowanie modułu chłodzącego.




Jeśli komora napełniania jest wypełniona tylko częściowo, materiał parujący może się przesuwać

Gorące powietrze omija materiał do parowania, dzięki czemu nie dochodzi do parowania.



Komora napełniania prawidłowo wypełniona

Jeśli komora napełniania nie ma być całkowicie wypełniona, zaleca się umieszczenie dołączonej podkładki ociekowej na ziołach, a następnie zamontowanie jednostki chłodzącej na Vaporizerze.

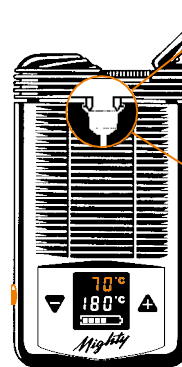

*Komora napętniania częściowo wypełniona, z
wkładką ociekową
umieszczony na górze*



Należy uważać, aby sita nie były zasłaniane przez rośliny. Aby zapewnić optymalne

Zalecamy czyszczenie ekranów po każdym cyklu waporyzacji za pomocą dołączonej szczoteczki do czyszczenia.

Szczególnie górny ekran może być zatkany materiałem roślinnym, co może utrudniać oddychanie. W takim przypadku należy wyjąć kratkę zgodnie z opisem w rozdziale 10. 'Demontaż, czyszczenie i montaż', str. 23 i wyczyścić lub założyć nowy ekran.


Następnie ponownie zamontować moduł chłodzący, wykonując obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90°.

Gdy tylko dolne sito komory napełnienia zostanie zatkane lub pojawi się na nim osad, konieczne jest wyczyszczenie komory napełnienia. W tym celu należy najpierw przesunąć dolne sito, jak opisano w rozdziale 10.3. "Demontaż dolnego sita komory wlewowej", strona 26 i wyczyścić komorę wlewową patyczkiem kosmetycznym nasączonym alkoholem. Należy uważać, aby alkohol nie dostał się do wnętrza imadła. Po wyczyszczeniu należy włożyć nowy ekran.

8.1. Napełnienie Pomoc

Dostarczany wraz z urządzeniem pomocnik do napełnienia sprawia, że napełnianie komory napełnienia jest łatwe i czyste oraz służy jako magazynek do transportu i przechowywania materiału roślinnego

już zmielonego w młynku do ziół.

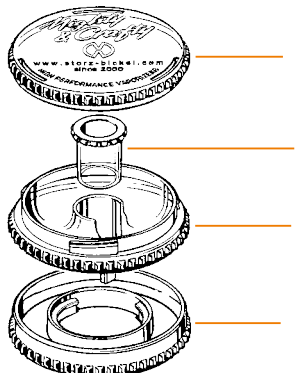

8.2. Napełnianie komory napełnienia za pomocą urządzenia wspomagającego napełnianie

Górna pokrywka

Wtyczka

Miska

Dolna pokrywka

Wyjąć zespół chłodzący z waporyzatora i usunąć wszelkie pozostałości, które mogą znajdować się w komorze napełnienia. Pomocne w tym może być narzędzie do komory napełnienia.

Zdjąć dolną nasadkę urządzenia wspomagającego napełnianie, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Umieścić urządzenie wspomagające napełnianie na parowniku i zamocować je, przekręcając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Zdjąć górną nasadkę z urządzenia wspomagającego napełnianie. Wyciągnąć zatyczkę i użyć jej do wyspania porcji materiału roślinnego przez centralny otwór do komory napełnienia.


Upewnij się, że komora napełnienia nie jest przepelniona (patrz Rozdział 8. "Napełnianie komory napełnienia Komora", str. 19).


Napełnić przyrząd do napełnienia do dolnej krawędzi (patrz dwa poniższe rysunki)! Przepetnienie prowadzi do zatkania sitka i może utrudnić inhalację.

Napełnianie komory napełnienia za pomocą urządzenia wspomagającego napełnianie

Abym napełnić urządzenie pomagające napełnianie, należy zdjąć górną pokrywę i napełnić miskę wraz z korkiem zmielonym materiałem roślinnym. Ponownie założyć górną pokrywę i zamknąć ją.

Napełniony Przyrząd do napełnienia (zdjęta górna nasadka)





Dolna krawędź urządzenia wspomagającego napętnianie musi znajdować się powyżej górnego poziomu materiału roślinnego.

Następnie ponownie włóż korek do centralnego otworu i przykręć górną pokrywę urządzenia wspomagającego napętnianie.

Odkręć element wspomagający napętnianie, obróć go o 90° , i ponownie przykręć dolną pokrywę. Następnie ponownie zamontować moduł chłodzący, przekręcając go o 90° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

9. ZASTOSOWANIE

Zamontuj jednostkę chłodzącą na Vaporizerze i podgrzej. Dzięki temu zarówno komora napełnienia, jak i materiał, który ma być odparowany, są wstępnie podgrzane, a odparowywanie można rozpocząć natychmiast po zakończeniu procesu podgrzewania.



Ostrożnie! Gorąca powierzchnia!

Po użyciu urządzenia MIGHTY Vaporizer nie należy dotykać wlewu paliwa. w komorze do czasu ostygnięcia ponownie.

Gdy Vaporizer osiągnie ustawioną temperaturę (temperatura ustawiona i rzeczywista są takie same, ∞ jest również sygnalizowane krótkimi podwójnymi wibracjami), a ustnik zostanie rozłożony, można rozpocząć proces inhalacji.



Używanie MIGHTY Vaporizer

Chwyć ustnik między wargi i wykonuj powolne i równomierne

Należy pamiętać o następujących kwestiach związanych z wytwarzaniem pary: im intensywniejsza para, tym większe osłabienie smaku.



Bardzo duże natężenie (gęstość) oparów może prowadzić do podrażnienia dróg oddechowych.

wynika z koncentracji aromatów i substancji zapachowych.

W takim przypadku należy obniżyć temperaturę, tak aby intensywność

wdechy przez kilka sekund.



10. MONTAŻ, OCZYSZCZANIE I SKŁADANIE

Po schłodzeniu oparów niewielka ich część ulega zagęszczeniu na wewnętrznych powierzchniach zespołu chłodzącego.

Części składowe modułu chłodzącego, w tym ustnik, muszą być regularnie dokładnie czyszczone, aby zagwarantować prawidłowe działanie i czysty smak.

Ze względów higienicznych elementy te należy czyścić także wtedy, gdy Vaporizer ma być używany przez inną osobę.



Kondensat może być lepki. Urządzenie chłodzące można łatwiej zdemontować, gdy jest

pierwsza rozgrzewka.

oparów jest zredukowana.

Urządzenia nie należy używać, jeśli użytkownik cierpi na schorzenia dróg oddechowych lub płuc. W zależności od strony w zależności od gęstości, opary mogą podrażniać drogi oddechowe lub płuca, co może prowadzić do kaszlu.

Wdychaj tylko połowę ilości powietrza, którą normalnie jesteś w stanie zaczerpnąć. Wstrzymaj oddech na kilka sekund i powolny wydech. Wskazane jest świadome skoncentrowanie się na procesie oddychania.

Po waporyzacji należy wyłączyć MIGHTY Vaporizer. W tym celu należy nacisnąć pomarańczowy przełącznik ON/OFF przez co najmniej pół sekundy. Vaporizer potwierdzi wyłączenie krótką wibracją.

Wyciągnij zasilacz (jeśli jest używany) z gniazdka i odłącz go od Vaporizera.

Przed zapakowaniem Vaporizera i zasilacza należy odczekać, aż ostygną.

Przeład produktów jednostki
chłodzącej MIGHTY

Zespół chłodzący składa się z:

Cap Lock

Ustnik

P

i

e

r

ś

c

i

e

ń

u

s

z

c

z

e

l

n

i

a

j

ą

c

y

u

s

t

n

i

k

a


Nakładka chłodząca

Pierścień
uszczelniający
podstawy (mały)

Podstawa urządzenia chłodzącego

Sito górne
(szerokość grubych
oczek)

Pierścień
uszczelniający
podstawy (duży)

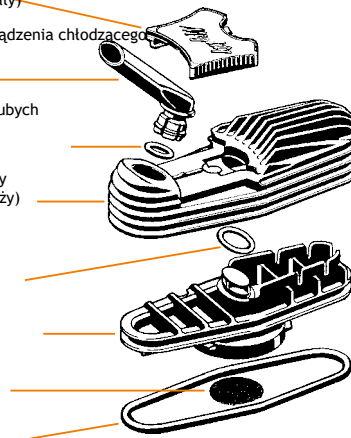


10 . MONTAŻ, OCZYSZCZANIE I SKŁADANIE

10.1. Demontaż i ponowny montaż jednostki chłodzącej MIGHTY

Obróć jednostkę chłodzącą o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć ją z parownika.

Wyciągnąć ustnik z nasadki modułu chłodzącego, lekko obrócić w przód i w tył, a następnie ściągnąć pierścieni uszczelniający ustnik.

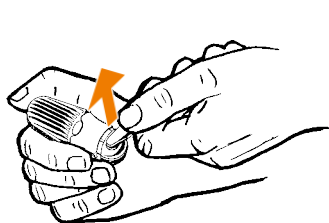

Wymywanie ustnika z modułu chłodzącego
Czapka


Otworzyć zamek kołpakowy, pociągając go do tyłu.

Zdejmij zatyczkę Cap Lock z zakrętki, pociągając ją z jednej strony do góry.



Tylko w przypadku zamiaru zanurzenia urządzenia chłodzącego w alkoholu (etanolu) konieczne jest ponowne sprawdzenie.

przesunąć element Cap Lock. Dłuższy kontakt z alkoholem może doprowadzić do wybielenia etykiety Cap Lock lub rozpadu kleju.

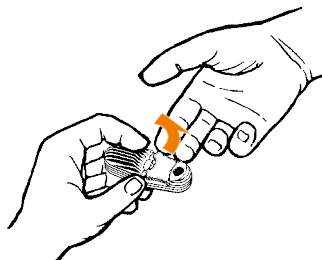


Demontaż zamka kołpakowego

Zdejmij pokrywę modułu chłodzącego z podstawy modułu chłodzącego, pociągając pokrywę do góry.


10 . MONTAŻ, OCZYSZCZANIE I SKŁADANIE

Wpchnąć górne sito w dół z pokrywy komory napełniania od góry za pomocą dostarczonego narzędzia do komory napełniania.

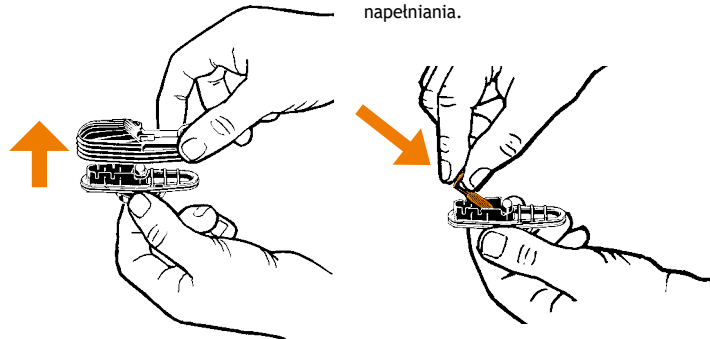

Wyciągnij moduł chłodzący
Zaślepka od podstawy urządzenia chłodzącego

Wyjąć duży i mały pierścień uszczelniający podstawy. Wyciągnąć duży pierścień uszczelniający z wgłębienia w wycięciu za pomocą narzędzia do napełniania komory.

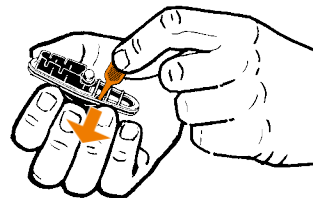

Wyciskanie górnej części ekranu

Zmontuj ponownie w odwrotnej kolejności.



Podczas montażu należy upewnić się, że pierścienie uszczelniające są prawidłowo osadzone. Uszczelka ustnika Szczególnie pierścień musi być całkowicie osadzony w czapce i nie może być widoczny.

Górną kratkę należy ostrożnie włożyć do przewidzianego w tym celu rowka. W przeciwnym razie do urządzenia chłodzącego mogą dostać się cząstki roślin, dlatego należy je zablokować, aby nie dopuścić do ich wdychania.



Otwieranie zamka Cap Lock


Demontaż dużego pierścienia uszczelniającego podstawy

10.2. Czyszczenie jednostki chłodzącej MIGHTY

Urządzenie chłodzące można zdemontować w celu wyczyszczenia, a następnie ponownie zmontować (patrz Rozdział 10.1. "Demontaż i ponowny montaż jednostki chłodzącej MIGHTY", str. 24).

Do czyszczenia można używać szczotki do czyszczenia, wacików i ręczników papierowych lub bawełnianych. Jako rozpuszczalnik zalecamy alkohol (etanol) lub ciepłą wodę z płynem do mycia naczyń.

Aby zapewnić optymalny przepływ powietrza, należy upewnić się, że moduł chłodzący i ustnik są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

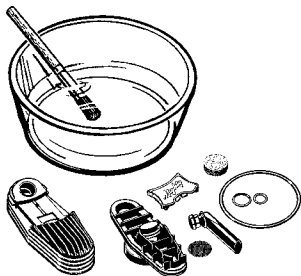

Ręczne czyszczenie zdemontowanego modułu chłodzącego



Nie należy zanurzać żadnych elementów plastikowych w alkoholu lub etanolu na dłużej niż godzinę.

Przedłużony kontakt z alkoholem lub etanolem może prowadzić do odbarwienia lub zniszczenia części plastikowych.

Przed zmontowaniem należy odczekać, aż wszystkie elementy dobrze wyschną.

Po oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wszystkie części nie mają uszkodzeń powierzchni, rozdarć, zmiękczeń lub stwardnień, zanieczyszczeń, zniekształceń i odbarwień, a uszkodzone części odłożyć na bok.



Ostrzeżenie! Alkohol (etanol) jest łatwopalny i może łatwo ulec zapaleniu.




Zestawy nowych modułów chłodzących można zamówić na stronie www.storz-bickel.com.

10.3. Demontaż dolnej komory wlewowej Sito

Zdjąć dolne sito komory wlewowej za pomocą narzędzia do komory wlewowej, wciskając je wzdłuż wcięcia komory wlewowej. W ten sposób sito wygnie się w łuk i odłączy się od wycięcia.

Wstawianie nowego ekranu: Łatwiej jest włożyć sito, jeśli zostało ono wcześniej wygięte i włożone wygiętą stroną do góry. Używając narzędzia do

wypełniania komory, można docisnąć ekran na płasko, tak aby jego

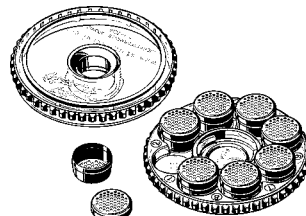

krawędzie znalazły się w rowku na dnie komory wypełniania.

11.1. Kapsułki dozujące i Magazyn

Kapsułki dozujące z magazynkiem

Dzięki Kapsułkom Dozującym, które są dostępne jako akcesoria, można wcześniej wsypać do Kapsułki Dozującej zmielony materiał roślinny lub olejki aromatyczne za pomocą podkładek kroplujących i przechowywać je w Magazynie. Ułatwia to obsługę.

Napełnianie kapsułek dozujących zmielonym materiałem roślinnym

Materiał roślinny należy zmielić najpierw za pomocą dołączonego młynka do ziół.

Kapsułki dozujące mogą być wypełnione zmielonym materiałem roślinnym w każdej kapsułce i przechowywane w Magazynie jako rezerwa.




Kapsułka dozująca z usuniętą nasadką

Rozdrobnij materiał roślinny i napełnij Kapsułkę Dozującą za pomocą nasadki magazynowej (lejka).


*Kapsułka dozująca podczas napełniania
Magazin Cap (lejka)*

Założ nakrętkę na Kapsułkę Dozującą. Powtórz proces napełniania, aż do uzyskania pożądanej ilości Kapsułek Dozujących i włóż je do Magazynu. Magazynek może pomieścić do 8 Kapsułek Dozujących.

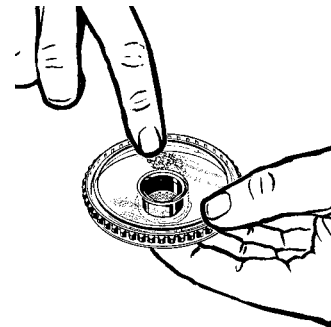

11. AKCESORIA

on zawierając do 5 kropli.

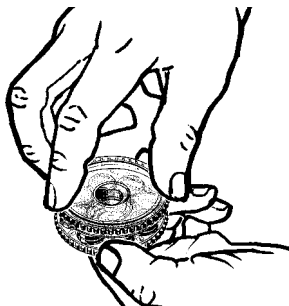

Mocowanie pokrywy magazynka


Po napełnieniu Kapsułek Dozujących, naciśnij i zamknij Magazynek, przekręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Napełnianie kapsułek dozujących aromatycznymi olejkami

Kapsułki dozujące z dotychczasową wkładką ociekową, dostępne jako akcesoria, można napełnić olejkami aromatycznymi i przechowywać w Magazynie.



Kapsułka dozująca ze zdjętą nasadką i włożonym wkładem kropłowym

 Należy uważać, aby nie przepelnić kropłomierza. Może

11. AKCESORIA

Założ nakrętkę na Kapsułkę Dozującą. Powtórz proces napełniania, aż do uzyskania pożądanej ilości Kapsułek Dozujących i włóż je do Magazyneu. Magazynek może pomieścić do 8 Kapsułek Dozujących.


Wprowadzanie kapsułek dozujących

Obróć jednostkę chłodzącą o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć ją z parownika MIGHTY Vaporizer.

Wymywanie modułu chłodzącego (z ustnikiem)

Włóż Kapsułkę Dozującą z nakrętką skierowaną ku górze do komory napełniania MIGHTY Vaporizer.

Wprowadzona kapsułka dozująca

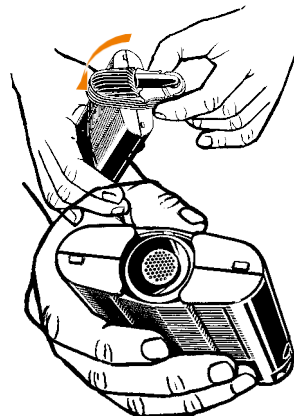

Mocowanie pokrywy magazynka

Po napełnieniu Kapsułek Dozujących, naciśnij i zamknij Magazynek, przekręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Następnie ponownie zamontować moduł chłodzący, wykonując obroty, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90°.

Komora napelniania urządzenia MIGHTY może być również napelniana bezpośrednio (bez Kapsuły Dozującej), patrz Rozdział 8. "Napelnianie komory napelniania", strona 19.

Gdy tylko dolne sito komory napelniania zostanie zatkane lub pojawi się na nim osad, konieczne jest wyczyszczenie komory napelniania. W tym celu należy najpierw zdjąć dolne sito, jak opisano w rozdziale 10.3. "Demontaż dolnego sita komory napelniania", str. 26 i wyczyścić komorę napelniania patyczkiem kosmetycznym nasączonym alkoholem.

Należy uważać, aby alkohol nie dostał się do wnętrza urządzenia. Po wyczyszczeniu należy założyć nowy ekran.

11. AKCESORIA


11.2. Jednorazowa wkładka do ust do stosowania w Hygienic

Gumka do ust, która jest dostępna jako akcesorium, zostanie dostarczona fabrycznie nowa i w stanie mało zarodkowym, ale nie w pełni sterylnym.



Część wargowa jest wyposażona w zawór zwrotny. Ten zawór zwrotny zmniejsza niebezpieczeństwo

potencjalne zanieczyszczenie wewnątrz urządzenia chłodzącego poprzez zapobieganie wdechnięciu powietrza do urządzenia chłodzącego.

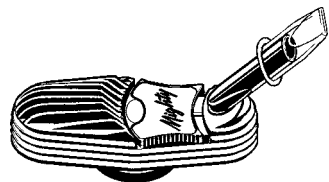

Zespół chłodzący z ustnikiem i wkładką do ust

Wargę nakłada się na rozłożony ustnik, przesuwając do oporu i jest gotowa do pracy.

Urządzenie chłodzące z ustnikiem i wkładką do ust może być używane tylko przez jedną osobę.

Wargówka może być używana przez maks. 4 godziny po pierwszym użyciu, jeśli jest czysta i nieuszkodzona. Po tym czasie należy go wyrzucić do odpadów domowych, a ze względów higienicznych należy użyć nowego elementu do warg.

Za każde wykraczające poza ten zakres użycie lub użycie uszkodzonych i/lub zanieczyszczonych produktów odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli to zalecenie zostanie zignorowane.



Należy pamiętać, że nie należy używać uszkodzonych lub kruchych elementów warg.

12 . SPECYFIKA TECHNICZNA

Zasilacz sieciowy:

Pobór mocy: 36 W

Napięcie zasilania: 100-240 V / 50-60 Hz

Napięcie wyjściowe: 12

V DC

MIGHTY Vaporizer:

Napięcie zasilania: 12 V DC

Szczegółowe informacje dotyczące napięcia znajdują się na odpowiednich etykietach typu MIGHTY

Vaporizer i zasilacz.

Moc wymagana przez MIGHTY Vaporizer: 36 W

Temperatura pracy: 5°C - 40°C / 41°F - 104°F

Temperatura parowania:

Możliwość regulacji w zakresie ok. 40°C - 210°C / 104°F -

410°F Rozmiar: 14 x 8 x 3 cm (5,5 x 3,2 x 1,2 cala)

Masa: ok. 235 g (0,5 lb)

Należy wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazdka sieciowego, aby całkowicie odłączyć go od zasilania.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych.

Patenty i wzory:

www.storz-bickel.com/patents

Producent:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG

W Grubenäcker 5-9

78532 Tuttlingen, Niemcy

Urządzenia są zgodne z następującymi dyrektywami

- WE: DIN EN 60 335
- DIN EN 60 950
- Kompatybilność elektromagnetyczna 2004/108/EG

14.1. Gwarancja

Storz & Bickel GmbH & Co. KG oraz Storz & Bickel America Inc. jako sprzedawcy, niniejszym gwarantują klientowi, że produkt będzie wolny od wad zgodnie z przepisami prawa niemieckiego oraz zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi (OWH), na których opiera się umowa kupna. Oczywiście firma Storz & Bickel jest zobowiązana do udzielenia gwarancji tylko wtedy, gdy klient nabył produkty bezpośrednio od nas. Jeśli produkty zostały zakupione od stron trzecich, roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone wyłącznie wobec tych stron trzecich, a firma Storz & Bickel nie może udzielić żadnych informacji na temat treści takich roszczeń.

W ramach wyjaśnienia chcielibyśmy jeszcze raz zaznaczyć, że gwarancja obejmuje wyłącznie usunięcie wad początkowych, które wystąpiły pomimo prawidłowego obchodzenia się z produktem, z uwzględnieniem niniejszej instrukcji obsługi i dalszych ~~informacji~~ przekazanych użytkownikom. Normalne zużycie produktów - a w szczególności baterii - nie jest uznawane za wadę w rozumieniu prawa gwarancyjnego. Jeśli użytkownik zlecił osobom trzecim wykonanie konserwacji lub naprawy produktu lub jeśli klient korzysta z produktów zewnętrznych, zobowiązania gwarancyjne firmy Storz & Bickel będą istniały tylko wtedy, gdy klient udowodni, że wada nie została spowodowana korzystaniem z usługi zewnętrznej lub produktu zewnętrznego.

Storz & Bickel zdecyduje według własnego uznania, czy usunąć wadę objętą prawem gwarancyjnym poprzez ponowne sparowanie, czy też poprzez dostarczenie nowego produktu do klienta.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy kierować na adres Storz & Bickel GmbH, In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen. Klienci amerykańscy i kanadyjscy powinni kierować roszczenia gwarancyjne do Storz & Bickel America Inc. 1078 60th Street, Suite A, Oakland, CA 94608. Prosimy o przesłanie do nas kompletnego, niezmontowanego, wadliwego wyrobu wraz z fakturą. Należy użyć opakowania zewnętrznego, które zapobiegnie uszkodzeniom podczas transportu.

Aby uniknąć nieporozumień, pragniemy zwrócić uwagę, że wszelkie informacje o naszych produktach zawarte w niniejszej instrukcji obsługi lub w innych dokumentach nie stanowią gwarancji właściwości ani trwałości, chyba że wyraźnie powołaliśmy się na gwarancję takich właściwości lub trwałości.

14.2. Odpowiedzialność

Firma Storz & Bickel ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone klientowi przez nasze produkty zgodnie z prawem obowiązującym w Niemczech oraz zgodnie z naszymi OWH. Zgodnie z tymi postanowieniami odpowiadamy wyłącznie za szkody spowodowane umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem, chyba że szkody te wiążą się ze śmiercią, uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu, lub jeśli uszkodzenie ciała jest związane z

do kardynalnego obowiązku wynikającego z umowy. W takich przypadkach ponosimy również odpowiedzialność wobec klienta z tytułu zwykłego zaniedbania.

14.3. Prawa autorskie

Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim i nie może być wykorzystywany w całości lub w części zgodnie z § 15 i nast. UrhG (niemiecka ustawa o prawie autorskim) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Storz & Bickel.



EST. 2016

CANATURA

KONOPIE DLA ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy
z produktami zdrowotnymi z konopi

www.canatura.com/pl

Prawa autorskie zastrzeżone